

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 108K/2

Producent: Kotty Lubelskie Zakład Kotlarsko-Ślusarski Bat-Gaz Piotr Habit, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 40C, 23-300 Janów Lubelski

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Typ: BAT-GAZ DREW 10 o mocy 10 kW
Paliwo: polana drewna

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

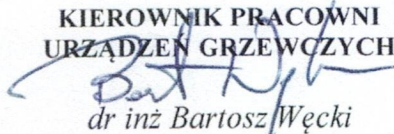

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Zasyp I	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	363,79	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	152,59	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	8,89	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,19	≤ 60
	Zasyp II	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	379,79	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	137,28	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	11,54	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,80	≤ 60
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	371,79	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	144,94	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	10,21	≤ 30
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	18,50	≤ 60
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	82,87	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	79,87	≥ 75
	Zasyp I	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	10,32	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	82,93	-
		Sprawność cieplna	η_{kZI}	%	90,42	≥ 88
	Zasyp II	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	10,53	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	82,81	-
Sprawność cieplna		η_{kZII}	%	90,29	≥ 88	
Właściwość elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne Zasyp I		el_{ZI}	kW	0	-
	Zużycie energii na potrzeby własne Zasyp II		el_{ZII}	kW	0	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	117,16	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/108K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

 KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEN GRZEWCZYCH


 dr inż Bartosz Węcki


Katowice, 06.03.2023 r.

 Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO


 dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu